


MK 3.1: Selbstversorgergemeinschaft (Doppelter Selbstverbrauch)

Beispiel:

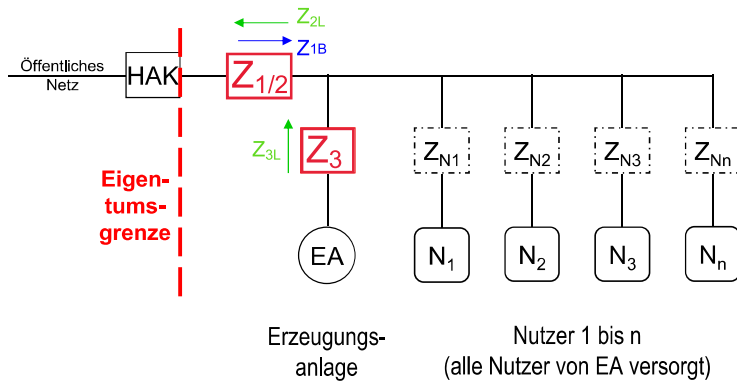

Für den Netzbetreiber relevante Zähler:

- $Z_{1/2}$: Zähler für Bezug und Lieferung
- Z_3 : Zähler für Erzeugung
- Z_N : Zähler für Bezug


Anmerkungen:

- Für den Netzbetreiber sind alle Zähler relevant
- Für die netzrelevanten Zähler sind TAB-konforme Zählerplätze einzuplanen

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Z_1, Z_2 : nach Messstellenbetriebsgesetz

(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

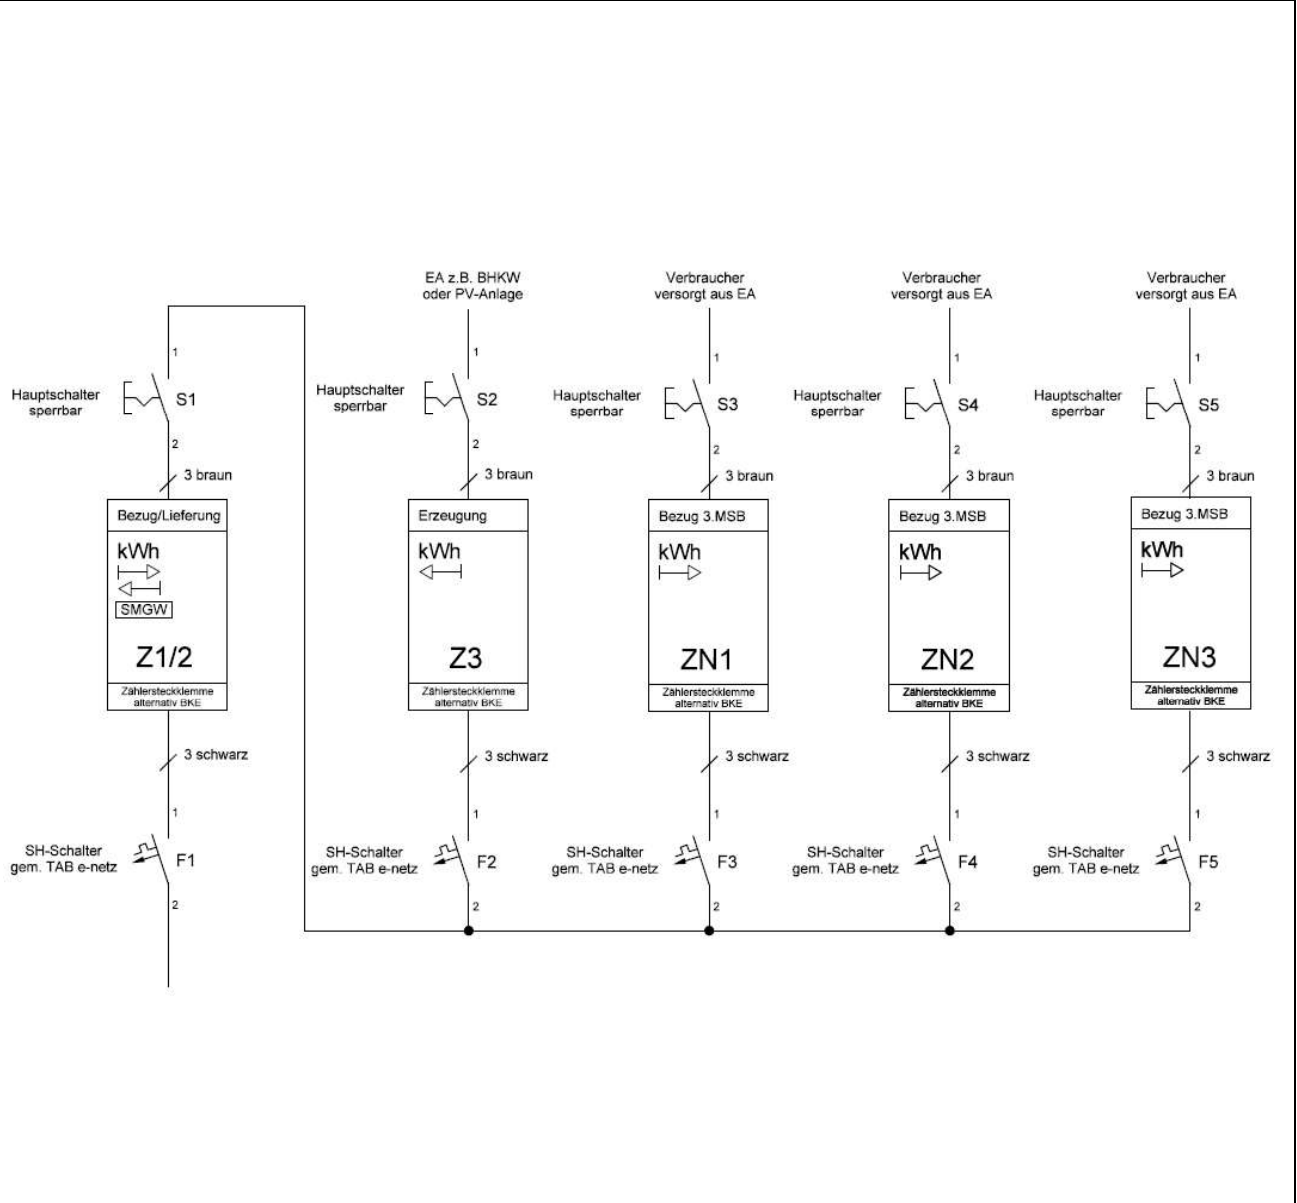

Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Prüfung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.